

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2013

Zastupitelstvo obce Budiměřice se na svém zasedání dne 30.9.2013 usnesením č.62/2013 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1. písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Čl.1

Úvodní ustanovení

Požární řád obce Budiměřice upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

Čl. 2

Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci/měště

(1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů (dále jen „SDH) obce podle č. 5 této vyhlášky a dále následující jednotkou požární ochrany jednotka SDH Budiměřice - Šlotava kategorie JPO V. se sídlem Budiměřice.

a) Jednotka – jmenný seznam v příloze č.1.

(2) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec pověřuje kontrolou dodržování povinností, stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu velitel Plachý Jiří (1974)

Čl. 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

(1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považuje:

a) Při vyhlášení zákazu pálení jakýchkoliv ohňů, dlouhodobé sucho, povodně, požární bezpečnost při provozování této činnosti je zabezpečena požární hlídkou. Konkrétní složení požární hlídky a počet osob je uveden v příloze č.1

(2) za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:

- a) Období sucha, letní období – žně – měsíc 07. – 08. požární bezpečnost v tomto období je zabezpečena zákaz kouření, rozdělávání ohňů, zřízení požární hlídky. Konkrétní složení požární hlídky a počet osob bude je součástí vyhlášky – příloha č.1. Tímto ustanovením nesmí být dotčeno nařízení kraje dle § 27 odst. 2 písm. b) bod 3. zákona o požární ochraně, respektive vychází se z tohoto ustanovení,

(3) Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:

- a) TJ Sokol Budiměřice-Šlotava - kabiny, požární bezpečnost v tomto objektu je zabezpečena požární hlídkou. Konkrétní složení požární hlídky a počet osob je součástí v příloze č.1.

Čl.4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

(1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 7.

(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkou požární ochrany, uvedenou v čl. 2.

Čl. 5

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

(1) Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, uvedenou v příloze č. 1. Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany Příloha č. 1. je nedílnou součástí požárního řádu obce.

(2) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice Budiměřice 7 anebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

Čl. 6

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

(1) Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah

a) přirozené

1. Mrlina – most Šlotava, most Rašovice

b) umělé - Hydrantová síť – Budiměřice -hřiště

Budiměřice -P. Vávra č.p. 95

Šlotava – zemědělské družstvo – váha

Rašovice – čp. 52

(2) Obec zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdové

komunikace, který v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany uvedené v článku 5 a jednotce HZS Nymburk kraje Středočeského.

(3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen¹⁾, v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost zdroje .

(4) Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinnen¹⁾ zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

Čl. 7

Seznam ohlašoven požár a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

(1) Obec zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou „Ohlašovna požárů“

- a) Obecní úřad Budiměřice, Budiměřice 7, 288 02 Nymburk - 325/546080, 721/821672
- b) Telefonní automat obec Budiměřice, Rašovice

Čl. 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu

Vyhlášení požárního poplachu v obci/měště se provádí buď

- a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlásován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. Tón – 10 sec. Pauza – 25 sec. Tón) nebo
- b) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, vyhlásováním elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky troubící tón „HOŘÍ“, „HOŘÍ“) po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály).

V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhláší místním rozhlasem, popř. mobilní telefony.

Čl. 9

Seznam sil a prostředků jednotky požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Středočeského kraje je uveden v příloze č. 1.

Čl. 10

Závěrečná a zrušovací ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší registrační list ze dne 8.6.1993.

Čl. 11

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 16.10.2013

Vyvěšeno: 17.10.2013

Sejmuto: 18.10.2013

.....
Místostarosta




.....
Starosta

Zřizovatel: Obec Budiměřice

Jednotka SDH obce BUDIMĚŘICE

Složení platné ke dni 1.9.2013


<i>fce</i>	<i>příjmení a jméno</i>	<i>datum nar.</i>	<i>spojení (mob., tel.)</i>
VJ	Plachý Jiří - člen od r. 2003	12.7.1974	732/953 747
VD	Sedláček František - „ r. 1995	18.10.1969	775/186 598
VD			
STR	Vávra Aleš - „ r.1999	15.3.1981	721/558 021
STR	Kozel Jiří - „ r. 1990	10.6.1968	724/245 161
STR	Hliněný Radek - „ r. 1996	11.2.1973	732/186 888
H	Prášek Jiří - „ r.2006	30.4.1973	728/750 330
H	Voňka Lukáš - „ r. 2000	24.7.1985	725/734 240
H	Mázl Roman - „ r.1996	12.9.1975	773/994 817
H	Špaček Jan - „ r.2001	1.5.1982	605/571 800
H			

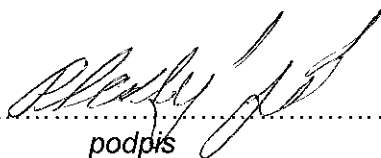
.....
podpis
velitele jednotky

Příloha č.1

Dislokace JPO	Kategorie JPO	Počet členů	Minimální počet členů v pohotovosti
Budiměřice	V.	9	4

Požární technika a věcné prostředky PO	Počet
PS 12	1
PS 8	1
Plovoucí čerpadlo	1
Automob. FORD Tranzit 2SR 0711, WF0SXXTTF SAP13696	1
Automob. Robur LO 3000, NB 95- 57, výrobní č. 6031	1

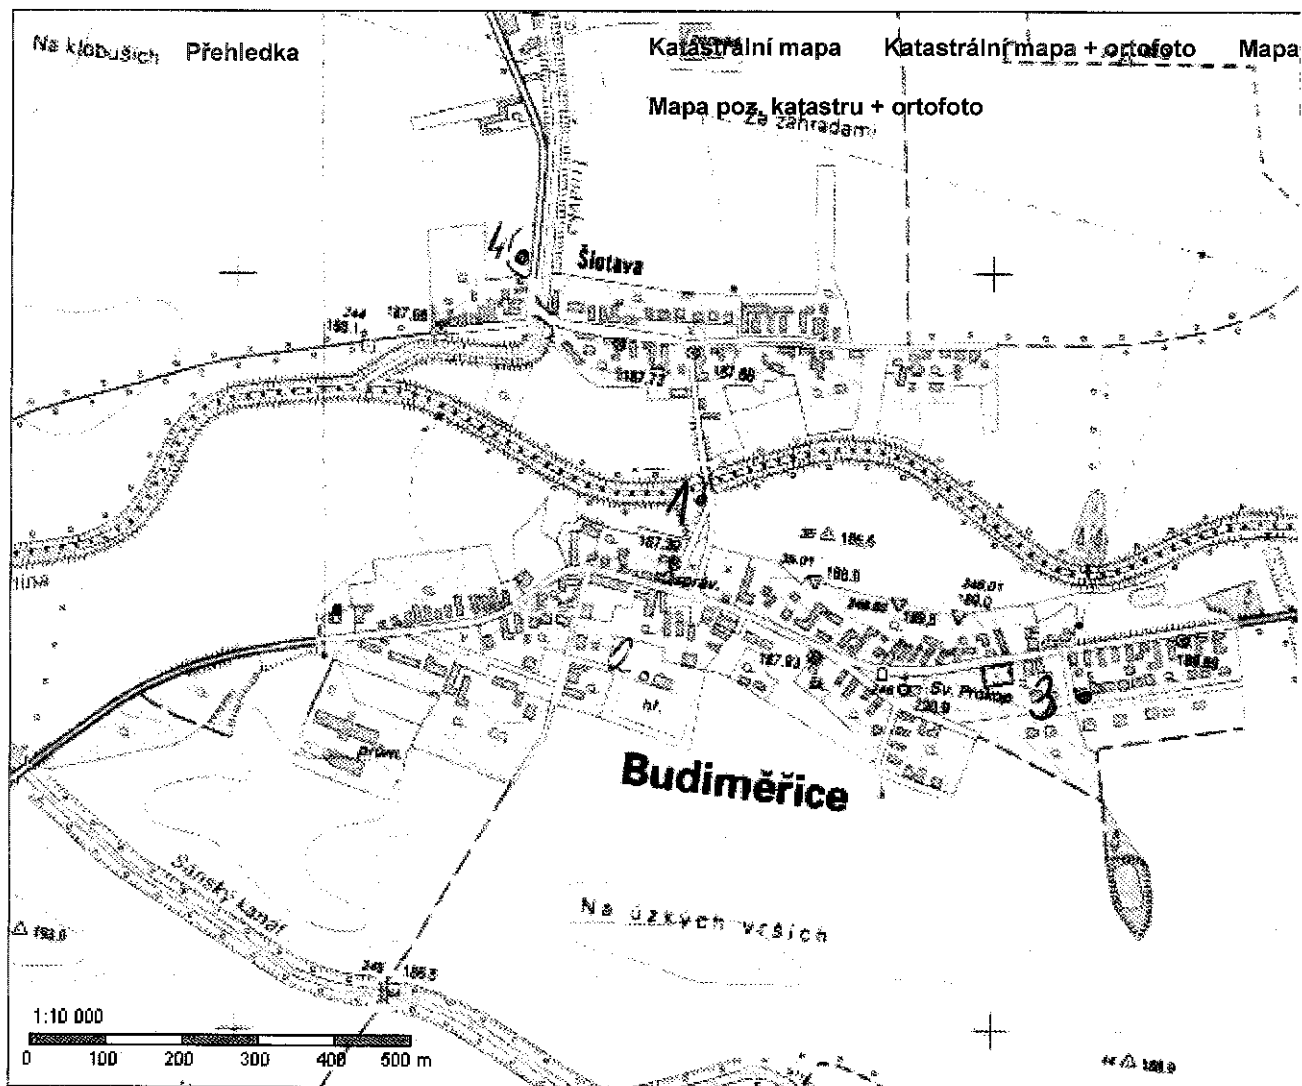

1. MOST SLATAVA


HYDRANT

2. HRISTĚ

3. VÁURA č.p. 95

4. ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO - VÁHA

Obsah katastrální mapy a mapy pozemkového katastru se zobrazuje od měřítka 1:5000. Podrobnější informace k používání mapy, aktualizaci dat a jejího obsahu jsou uvedeny v [návodě](#) (PDF formát). Veškeré zjištěné hodnoty souřadnic a délek nelze využívat pro vytyčování hranic pozemků v terénu.

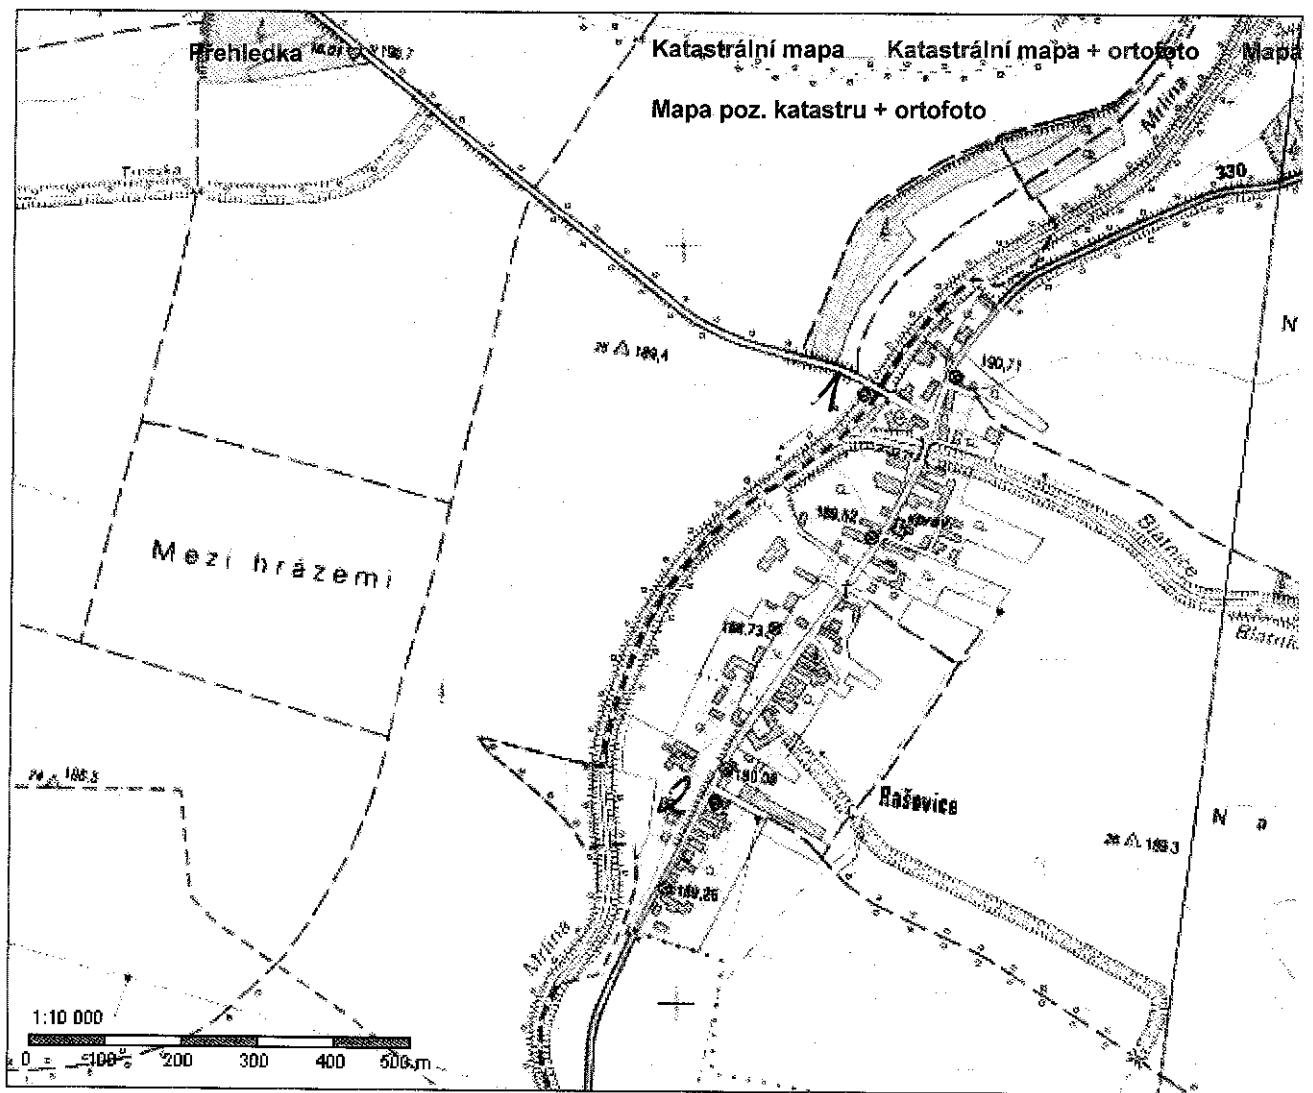

KN

1. MOST RAŠOVICE
2. HYDRANT RAŠOVICE č.p. 52

Obsah katastrální mapy a mapy pozemkového katastru se zobrazuje od měřítka 1:5000.
 Podrobnější informace k používání mapy, aktualizaci dat a jejího obsahu jsou uvedeny v nápovědě (PDF formát).
 Veškeré zjištěné hodnoty souřadnic a délek nelze využívat pro vytyčování hranic pozemků v terénu.