



# SCHÉMA NAPOJENÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

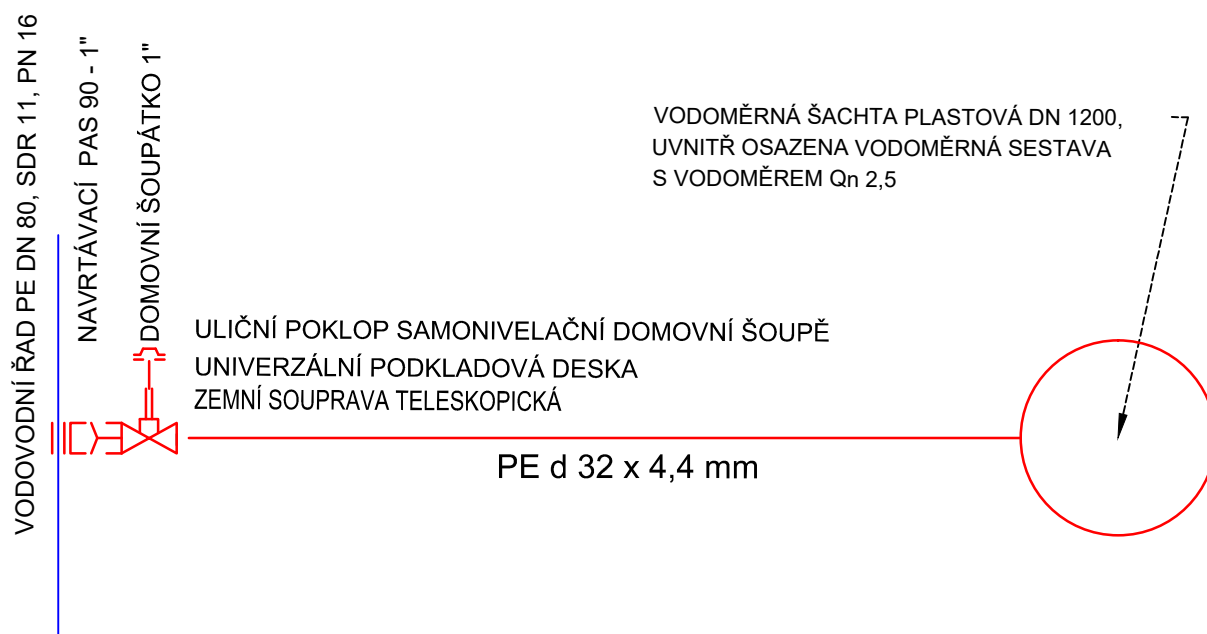

| Index | Datum | Popis změny | Zprac. |
|-------|-------|-------------|--------|

## DPS

|                              |   |               |  |            |          |
|------------------------------|---|---------------|--|------------|----------|
| Generální projektant         | SUDOP Project Plzeň a.s.  |               |  <div>SUDOP Project Plzeň a.s.<br/>projekty, engineering, stavby</div> <div>Plachého 1007/35,301 00 Plzeň<br/>Tel.: 377 328 108, Fax 377 328 107<br/>E-mail: sudop@sudop-plzen.cz</div> |            |          |
| Odpovědný projektant stavby  | Ing. Stanislav Diviš  | <i>Diviš</i>  |  |            |          |
| Odpovědný proj. objektu - SO | Ing. Stanislav Diviš  | <i>Diviš</i>  |  |            |          |
| Vypracoval                   | Ing. Stanislav Diviš  | <i>Diviš</i>  |  |            |          |
| Kontroloval                  | Petr Krátký   |               |  |            |          |
| Místo stavby                 | Obec Budiměřice, okres Nymburk, Středočeský kraj  |               |  |            |          |
| Investor                     | Obec Budiměřice - Budiměřice 7, 288 02 Nymburk  |               |  |            |          |
| Akce:                        | VÝSTAVBA PODTLAKOVÉ KANALIZACE A<br>VODOVODU V ULICI "U SKÁLY" V BUDIMĚŘICÍCH<br>SO 321 VODOVOD |               | Číslo zakázky  | 644-20-2-3 | Kopie č. |
| Datum                        |   |               | 04/2021  |            |          |
| Formát                       |   |               | 210 x 297  |            |          |
| Část dokumentace             |   |               | D  |            |          |
| Obsah:                       |   |               | SCHÉMA NAPOJENÍ VODOVODNÍ<br>PŘÍPOJKY NA VODOVODNÍ ŘAD   |            |          |
|                              | Měřítko   | Číslo výkresu |  |            |          |
|                              | x   | 2.6           |  |            |          |